

**AGROLAB Agrar&Umwelt** Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Nørup Vandværk  
Knud Lind  
Hærvejen 82  
Nørup  
7182 Bredsten  
DÄNEMARK

Dato 27.08.2020  
Kundenr. 10047651

## ANALYSERAPPORT 1996165 - 885663

Ordre 1996165 Nørup Vandværk - Gruppe A-parametre, Taphane  
Analyse nr. 885663 Drikkevand Danmark  
Projekt 4345 Nørup Vandværk Drikkevand  
Prøvens ankomst 20.08.2020  
Prøvetagning 20.08.2020 08:11  
Prøvetager 1192  
Kunde-prøvebetegnelse 30840150  
Formål Straksprøve (Taphaneprøve)  
Omfang Gruppe A-Parameter  
Udtagningssted Nørup Vandværk, Taphane  
Tørskindvej 7c, 7183 Randbøl - Køkken  
Gade Tørskindvej 7c  
Postnummer/Sted 7183 Randbøl  
Anlægs-ID 72701

Enhed Resultat Påvisnings- grænse Kvantifi- ceringsgr. Grænse- værdi BEK Metode

### Fysisk-kemisk Parameter

|                                     |       |         |   |      |               |                            |
|-------------------------------------|-------|---------|---|------|---------------|----------------------------|
| pH-værdi (feltmåling)               |       | 7,32    |   | 2    | 7 - 8,5       | DIN EN ISO 10523 : 2012-04 |
| Temperatur (Feltmåling)             | °C    | 26,7    |   | 0    |               | DIN 38404-4 : 1976-12      |
| Ledningsevne ved 20 °C (Feltmåling) | µS/cm | 289     |   | 10   | <sup>1)</sup> | DIN EN 27888 : 1993-11     |
| Turbiditet (Laboratorium)           | FNU   | 0,12    |   | 0,05 | 1             | DIN EN ISO 7027 : 2000-04  |
| Farvetal-Pt                         | mg/l  | 1,3 (x) | 1 | 2    | 15            | DIN EN ISO 7887 : 2012-09  |

### Sensorisk undersøgelse

|                   |  |            |  |  |  |                                  |
|-------------------|--|------------|--|--|--|----------------------------------|
| Lugt (Feltmåling) |  | Ingen lugt |  |  |  | DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C) |
| Smag (Feltmåling) |  | Ingen      |  |  |  | DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C) |

### Uorganiske sporstoffer

|      |      |          |   |    |     |                                      |
|------|------|----------|---|----|-----|--------------------------------------|
| Jern | µg/l | <3 (LOD) | 3 | 10 | 200 | DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069) |
|------|------|----------|---|----|-----|--------------------------------------|

### Mikrobiologisk undersøgelse

|                     |           |    |  |   |     |                             |
|---------------------|-----------|----|--|---|-----|-----------------------------|
| Kimtal ved 22°C     | CFU/1ml   | 24 |  | 0 | 200 | DIN EN ISO 6222 : 1999-07   |
| E. coli             | CFU/100ml | 0  |  | 0 | 0   | DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09 |
| Coliforme bakterier | CFU/100ml | 0  |  | 0 | 0   | DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09 |

Symbolet "<...(LOD)" eller i.d. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgrænsen.

Krydset "(x)" i resultatspalten betyder at indholdet af det pågældende stof er imellem påvisningsgrænsen og kvantificeringsgrænsen. Parameterspecifik måleusikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning hvis de rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgrænse.


Prøvetagning er udført i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Dato 27.08.2020  
Kundenr. 10047651

## ANALYSERAPPORT 1996165 - 885663

Testens begyndelse: 21.08.2020  
Testens afslutning: 24.08.2020 10:18

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne på denne analyserapport bliver afrapporteret på en forenklet måde i overensstemmelse med den med Dem skriftlig truffet aftalt ifølge ordrebekræftelse i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, afsnit 7.8.1.3.

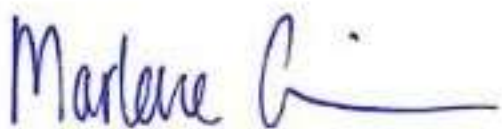

**AGROLAB Agrar&Umwelt Marlene Christensen, Tlf. /  
Kundeservice, e-mail: crm-aauk-dk@agrolab.de**

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "n.a."